

Наименование предприятия  
 ООО "Энерго Пром Сети"  
 Адрес: г. Электросталь Московской обл.  
 Ведомственная принадлежность:

Абонент:  
**ВЭС**  
 Питающий центр п/ст 450, 590  
 Фидер № л.Пески, л.Федино  
 ТП №

**ПРОТОКОЛ (суммарный)**  
**вычислений нагрузок и косинусов Фи за 17.12.2014 г.**  
 по сумме вводов 110 кВ ВМУ  
 по предприятию в целом или отдельному центру


**1. Результаты вычислений**

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс Фи	Косинус Фи	Полная мощность, КВА	Мощность включ. Компенсирующие устройства, КВАр
	Активный	Реактивный				
	кВт.ч	кВт.ч				
	№ абонента _____					№ абонента _____
с 0 по 1	21 769	15 378	0,71	0,82	26 653	
с 1 по 2	20 944	15 510	0,74	0,80	26 062	
с 2 по 3	20 658	15 235	0,74	0,80	25 668	
с 3 по 4	20 515	15 268	0,74	0,80	25 573	
с 4 по 5	20 262	14 421	0,71	0,81	24 870	
с 5 по 6	20 757	14 146	0,68	0,83	25 119	
с 6 по 7	21 450	13 211	0,62	0,85	25 192	
с 7 по 8	22 517	14 289	0,63	0,84	26 668	
с 8 по 9	25 256	15 081	0,60	0,86	29 416	
с 9 по 10	26 334	14 003	0,53	0,88	29 826	
с 10 по 11	26 675	14 355	0,54	0,88	30 292	
с 11 по 12	26 807	14 520	0,54	0,88	30 487	
с 12 по 13	26 785	14 597	0,54	0,88	30 504	
с 13 по 14	26 147	14 201	0,54	0,88	29 755	
с 14 по 15	26 202	14 278	0,54	0,88	29 840	
с 15 по 16	26 301	14 036	0,53	0,88	29 812	
с 16 по 17	26 884	14 454	0,54	0,88	30 523	
с 17 по 18	26 554	14 498	0,55	0,88	30 254	
с 18 по 19	26 554	14 751	0,56	0,87	30 376	
с 19 по 20	26 235	15 125	0,58	0,87	30 283	
с 20 по 21	25 894	15 169	0,59	0,86	30 010	
с 21 по 22	25 773	15 939	0,62	0,85	30 303	
с 22 по 23	24 431	16 368	0,67	0,83	29 407	
с 23 по 24	23 166	16 115	0,70	0,82	28 220	
Суточный расход	584 870	354 948	0,61	0,85	684 150	

Потребление электроэнергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
часы	активной, кВтч	реактивной, кВАрч	активная, кВтч	реактивная, кВАрч	Полная, кВА	
с 0 до 8 час.	168 872,00	117 458,00	21 109	14 682	25 713	0,82
с 8 до 16 час.	210 507,00	115 071,00	26 313	14 384	29 988	0,88
с 16 до 24 час.	205 491,00	122 419,00	25 686	15 302	29 899	0,86
с 0 до 24 час.	584 870,00	354 948,00	24 370	14 790	28 506	0,85

Распечатка с АИИС КУЭ

Главный энергетик

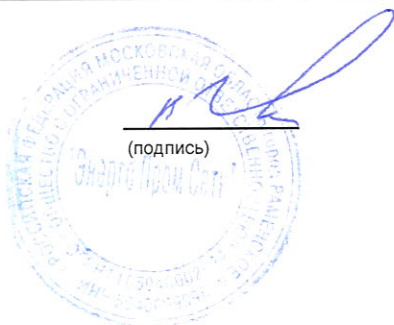

(подпись)

В.П. Недашковский  
 (расшифровка подписи)